




7P.01/03/05/07 SPD Class I




Type	I _{PE} (μA)	U _c V AC (L-N)	U ₀ V AC	Number of port	Dimensions L x W x H (mm)	Approvals	TOV L-N		TOV L-PE	TOV N-PE	System
							5s	120 min	200 ms	200 ms	
7P.01.8.260.1025	< 4	260	230/400 ± 10%	One Port SPD	94 x 36 x 66	VDE, EZU	335 V	440 V	-	-	-
7P.03.8.260.1025	< 4	260			94 x 108 x 66	VDE, EZU	335 V	440 V	-	-	TN-C
7P.05.8.260.1025	< 4	260			94 x 144 x 66	VDE, EZU	335 V	440 V	-	-	TN-S
7P.07.8.260.1025	< 4	260			94 x 72 x 66	VDE, EZU	335 V	440 V	-	-	TN-S

Minimum distance from earthed conductive surface: d = 0





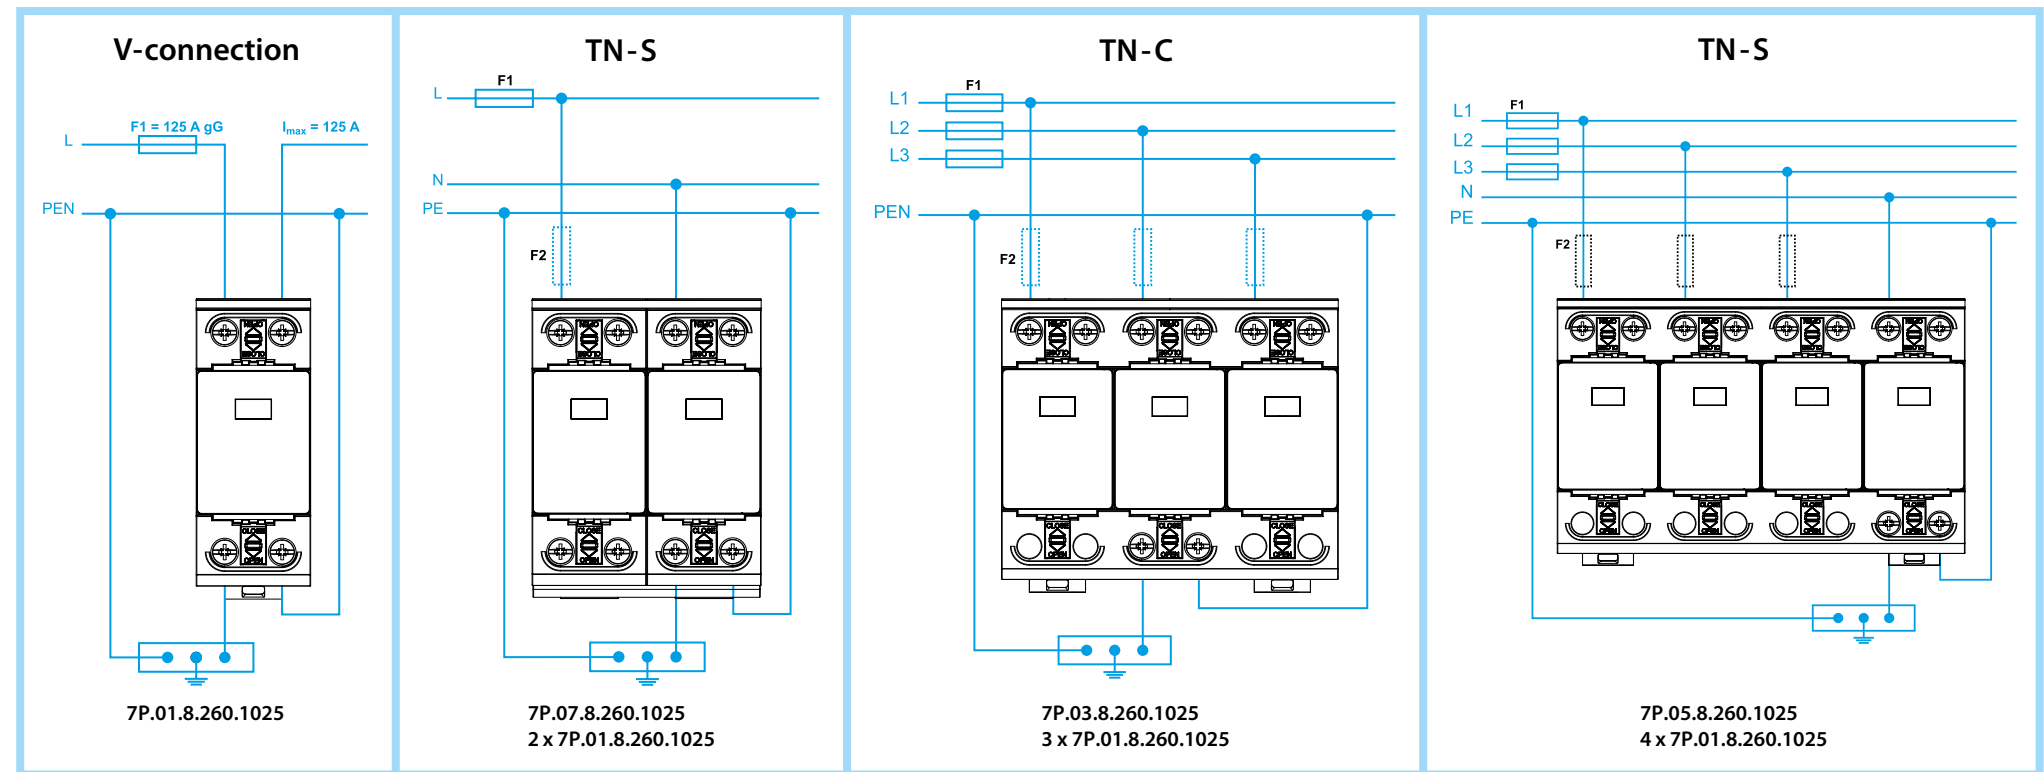


Utility Model - IB7P01VXX - 04/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

limp (10/350)	25 kA
I _n (8/20)	30 kA
I _{max} (8/20)	60 kA
I _{SCCR}	50 kA _{rms}
I _L V-connection	max 125 A
V-connection	max 125 A gL/gG
	max 250 A gL/gG
%	5%...95%
°C	-40...+80°C

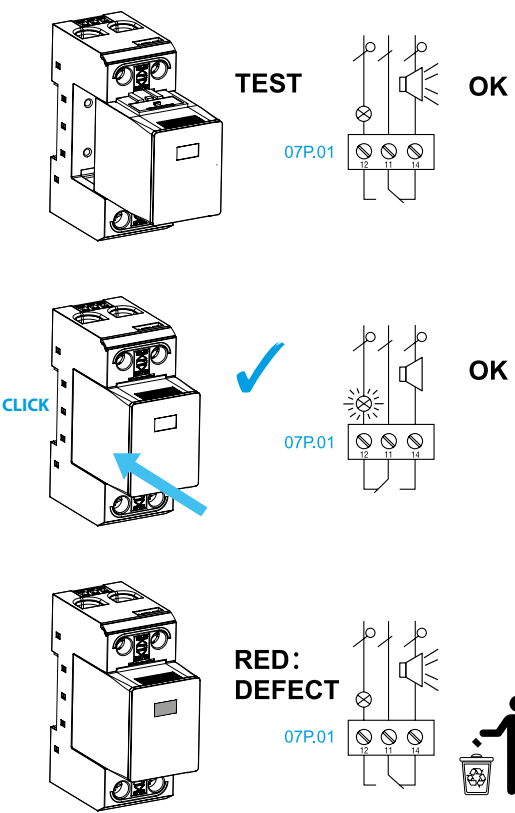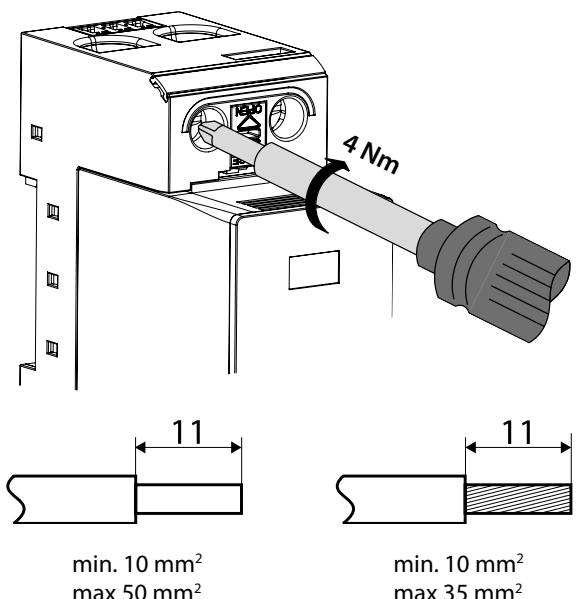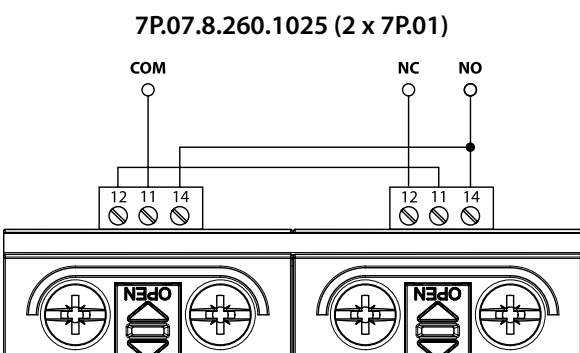

07P.01	1CO (SPDT) 0.5 A (AC) 250 V AC 0.1 A (DC) 250 V DC
Max	1.5 mm² / 30 AWG

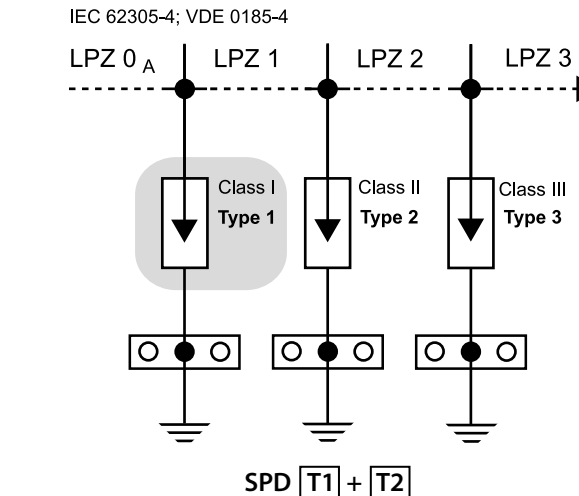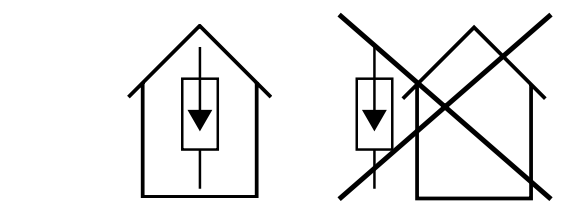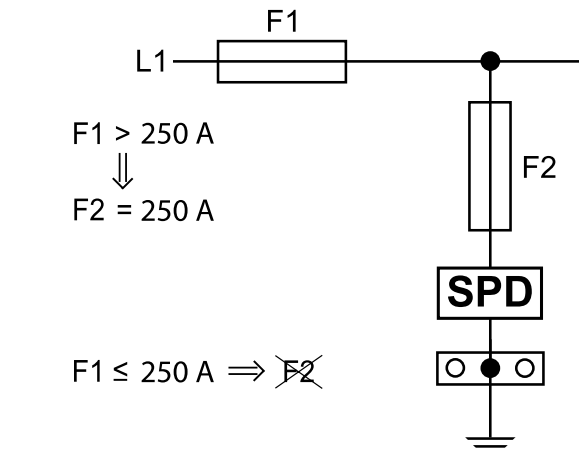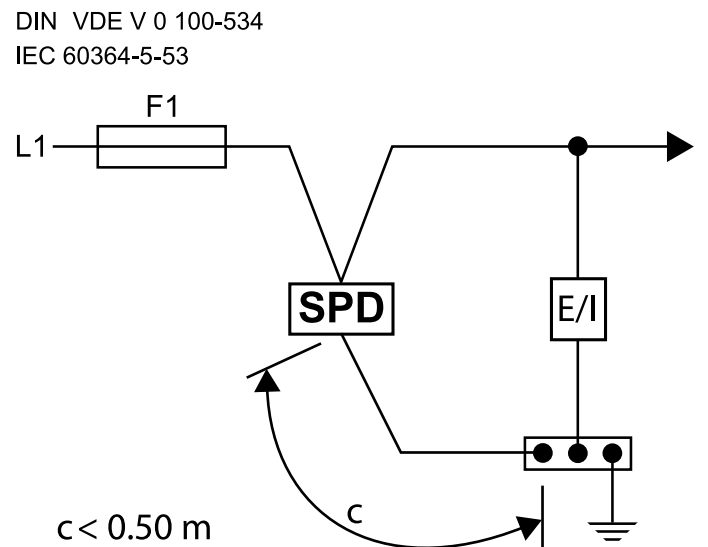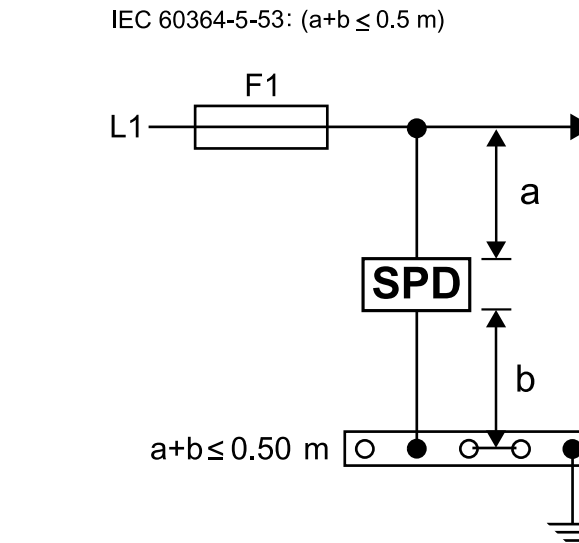

ČESKY

Přepětové ochrany Finder smí instalovat jen odborně způsobilý pracovník v souladu s národními normami a bezpečnostními předpisy (IEC 60364-5-53).

Před instalací je třeba se ujistit, že není přístroj poškozen a není případně orosen vodním kondzátem. Při otevření nebo změnách se ztrácí nárok na záruku.

Je třeba dodržet doporučené hodnoty předjištění a max. trvalého přípustného napětí U_c.

Před započetím měření izolačního odporu elektrického systému je nezbytné vyjmout ochranné moduly. Po měření se ochranné moduly zasunout nazpět.