

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2266/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra

stwierdza, że wyrób:

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu OP1

produkowany przez:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra

w zakładzie produkcyjnym:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra

spełnia wymagania:

pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3103/2014 z dnia 14.10.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 3770/BA/07 z dnia 28.05.2008 r. i nr 4257/BA/08 z dnia 22.10.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP, nr 4893/BA/10 z dnia 12.10.2010 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 29.12.2010 r. i nr 5644/BA/11 z dnia 10.02.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

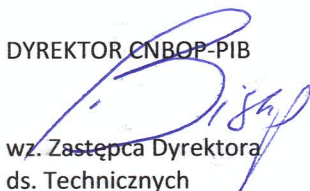
Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2266/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od **04.12.2014 r.**

do **03.12.2019 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup



Józefów, dnia 4 grudnia 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2266/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu OP1

Odmiana:	OP1	
Znamionowe napięcie zasilania:	24/110/220 V DC; 230/400/500 V AC;	
Napięcie zasilania - dolna wartość:	24 V DC; 230 V AC;	
Napięcie zasilania - górna wartość:	220 V DC; 500 V AC;	
Prąd dozorowania:	---	
Prąd alarmowania:	---	
Kategoria środowiskowa:	wewnętrzny	zewnętrzny
Stopień ochrony obudowy:	---	ROP jest odpowiednio chroniony przed dostępem wody
Zakres temperatur pracy:	$-25^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$	
Dopuszczalna wilgotność względna:	95 %	
Wymiary:	112x112x53 mm - wersje natynkowe (W01) 112x112x60 mm - wersje podtynkowe (W02)	
Rodzaj uruchamiania:	A - uruchamiany bezpośrednio	B - uruchamiany pośrednio

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcy Dyrektora
ds. Technicznych
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup



Józefów, dnia 4 grudnia 2014 r.