

číslo položky	šířka žlabu	tloušťka plechu
KZI 85X100X0.75	100	0,75
KZI 85X150X0.75	150	0,75
KZI 85X100X1.00	100	1,00
KZI 85X150X1.00	150	1,00
KZI 85X200X1.00	200	1,00
KZI 85X300X1.00	300	1,00
KZI 85X400X1.00	400	1,00
KZI 85X500X1.25	500	1,25
KZI 85X600X1.25	600	1,25



výška žlabu: 85 mm

délka žlabu: 3000 mm


popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy.
K zajištění spoje s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X10.
Na zakázku je možné dodat různé provedení kabelových žlabů nebo žlabů s polyesterovým lakem (vrstva laku 60, 100 µm) - více informací sdělí obchodní zástupci.

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm
EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 µm
EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm


prodejní množství: á 3 m








certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

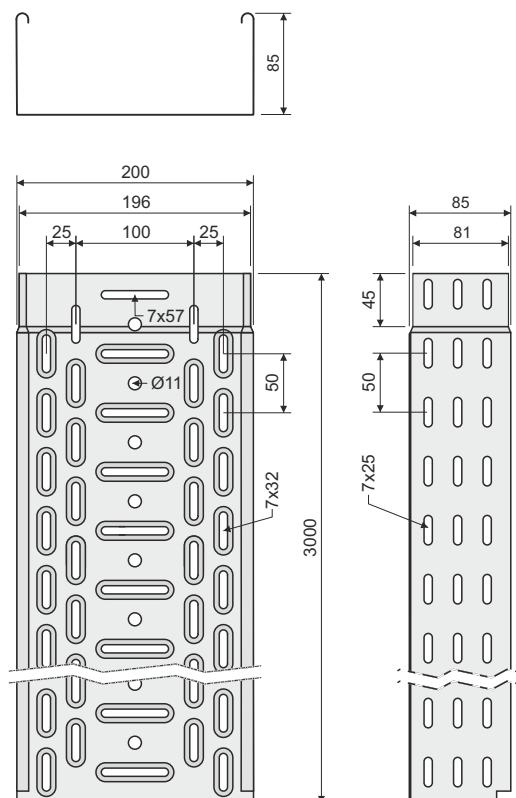

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr

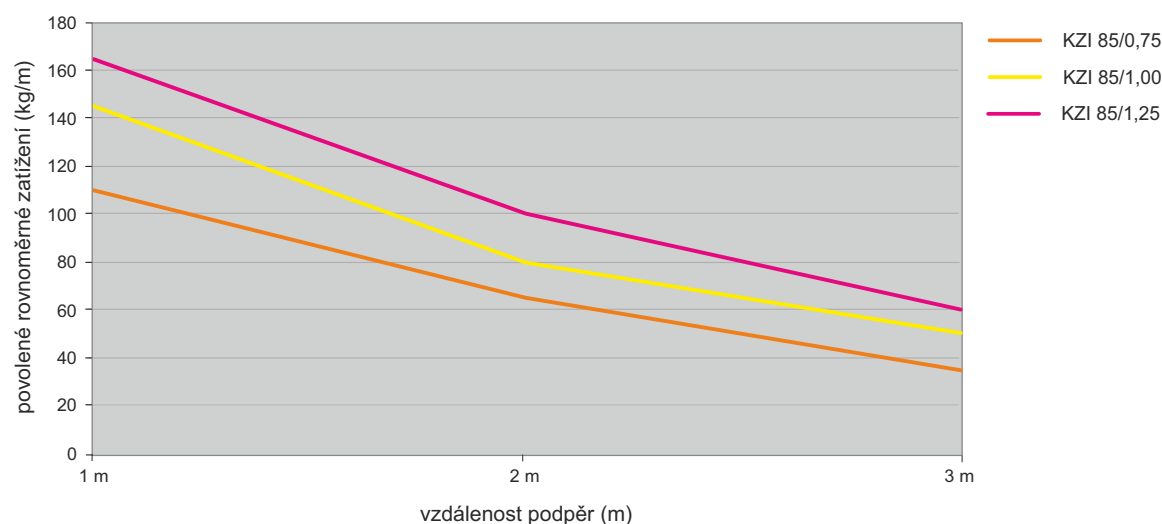

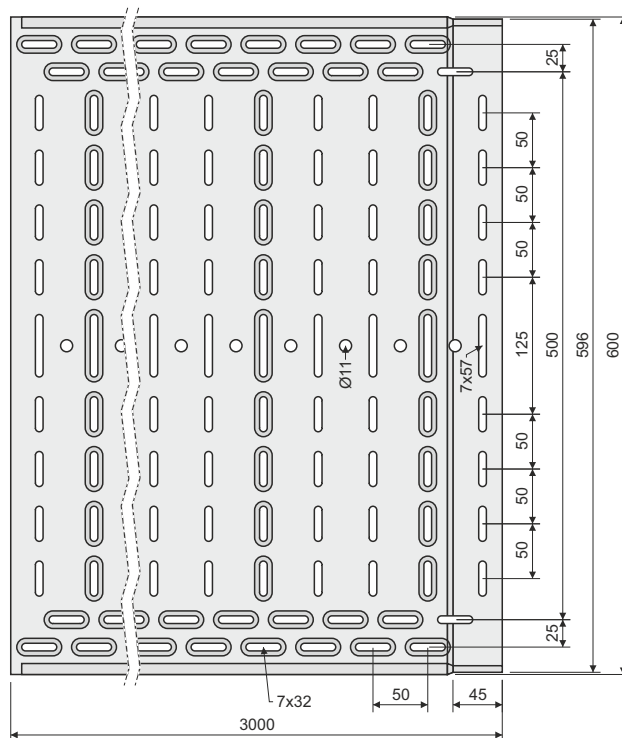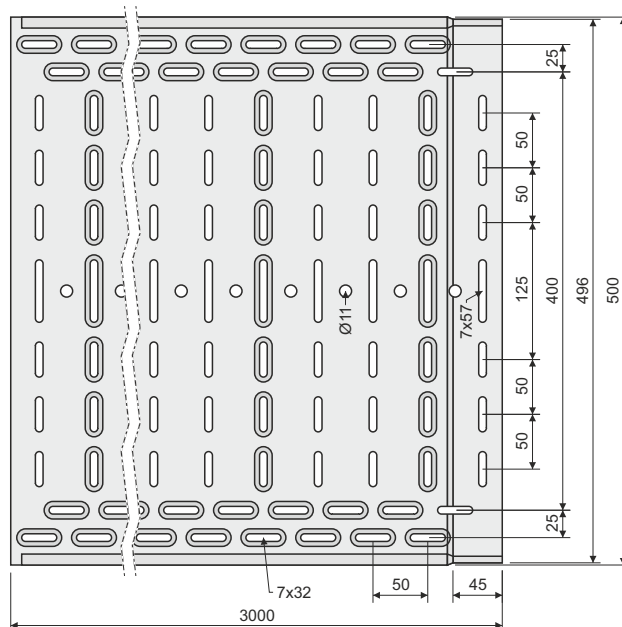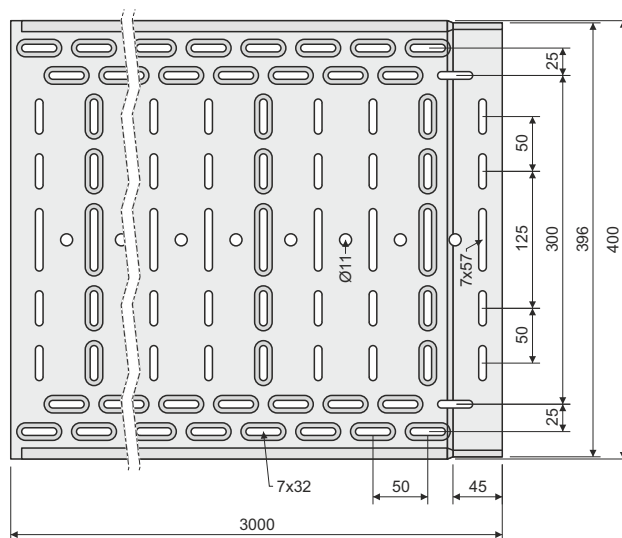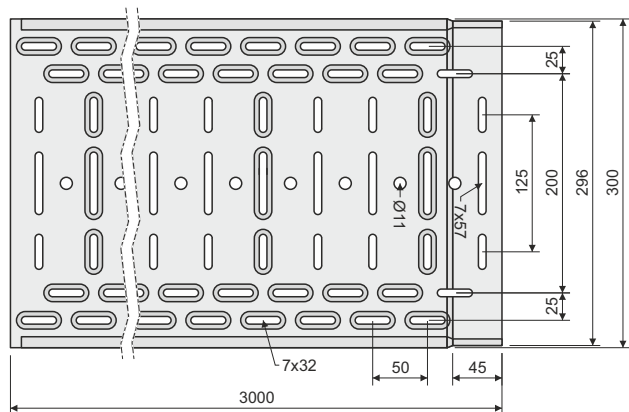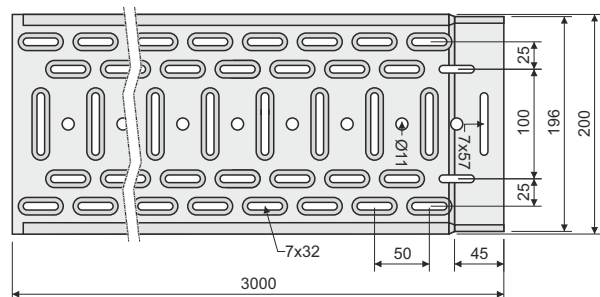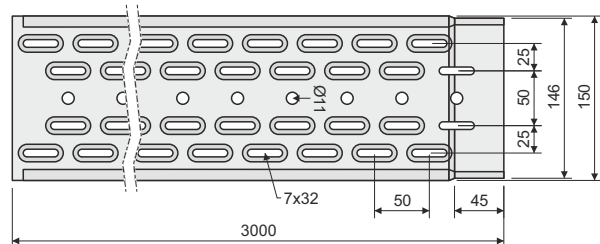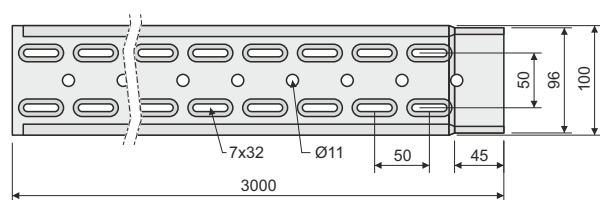

Vnitřní využitelný průřez kanálů

KZI		85X100	85X150	85X200	85X300	85X400	85X500	85X600
průřez (cm ²)		85	127,5	170	255	340	425	510
CYKY 3X1,5	Ø8,6	57	86	115	172	230	287	345
CYKY 5X1,5	Ø10,1	42	62	83	125	167	208	250
CYKY 3X2,5	Ø9,5	47	71	94	141	188	235	283
CYKY 5X2,5	Ø11,2	34	51	68	102	136	169	203
CYKY 3X4	Ø11,2	34	51	68	102	136	169	203
CYKY 5X4	Ø13,8	22	33	45	67	89	112	134
CYKY 5X6	Ø15,1	19	28	37	56	75	93	112
CYKY 5X10	Ø18	13	20	26	39	52	66	79
CYKY 5X16	Ø20,4	10	15	20	31	41	51	61
CYKY 5X25	Ø26,1	6	9	12	19	25	31	37
CYKY 4X35	Ø24,8	7	10	14	21	28	35	41
CYKY 4X50	Ø31,3	4	7	9	13	17	22	26
CYKY 3X70+50	Ø33,6	4	6	8	11	15	19	23
CYKY 3X95+70	Ø39,3	3	4	6	8	11	14	17
CYKY 3X120+95	Ø43	2	3	5	7	9	11	14
CYKY 3X240+120	Ø56,4	1	2	3	4	5	7	8

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY.

Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.