


CON PULSANTE 1NA + 1NC





WITH PUSH BUTTON 1NO + 1NC - AVEC BOUTON-POUSOIR 1NO + 1NF - CON
PULSADOR 1NA + 1NC - MIT TASTE 1 SCHLIEßER + 1 ÖFFNER

IP 55 

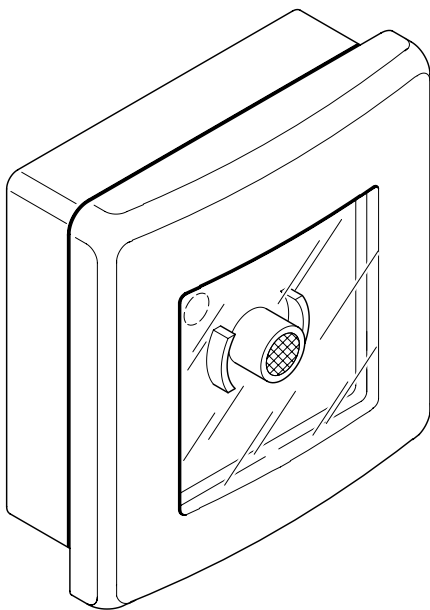



Rosso - Red - Rouge - Rojo - Rot
RAL 3000


GW 42 201

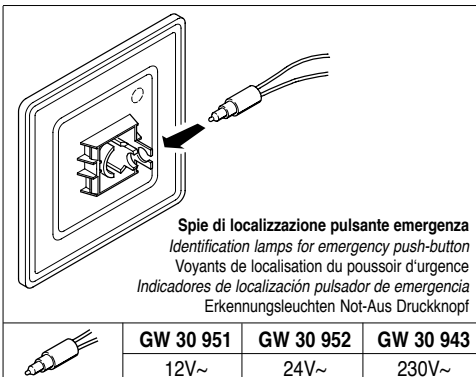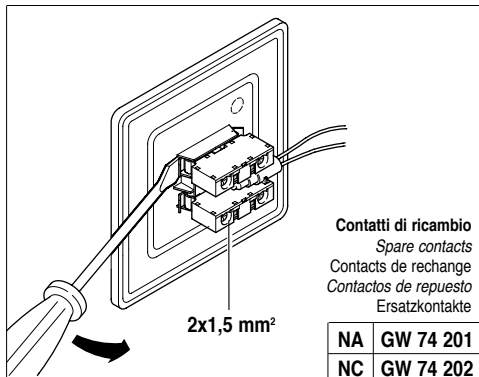
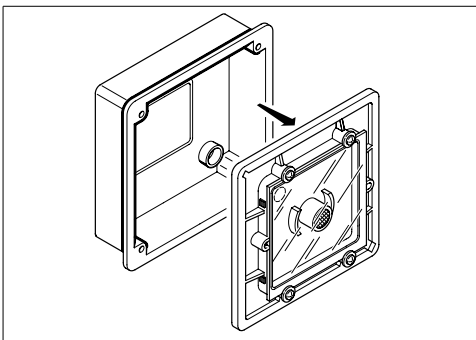
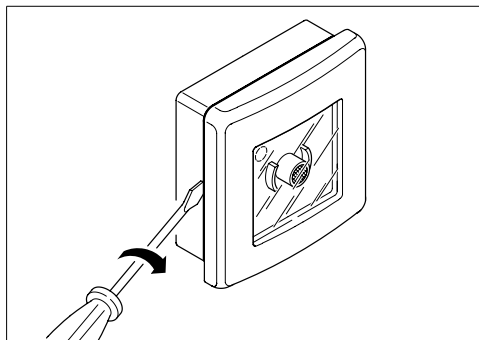






Spie integrità circuito emergenza
Emergency circuit intactness lamp
Témoins de l'intégrité du circuit d'urgence
Indicadores integridad circuito de emergencia
Unversehrtheitsleuchten des Notkreislaufs

	GW 30 958	GW 30 959	GW 30 960
	12-24V~/-	110-230V~/-	48V~/-

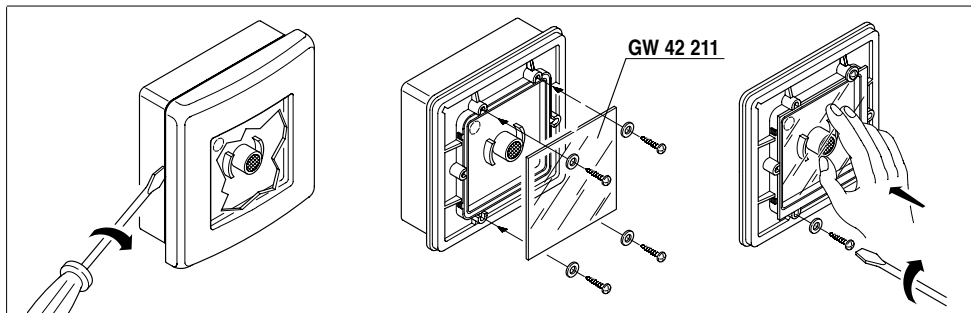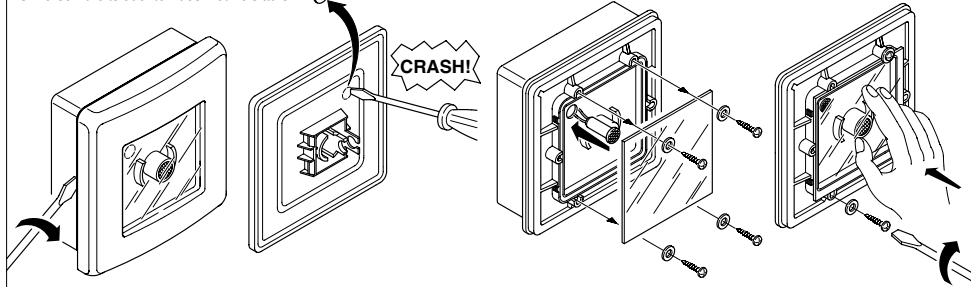

					 3,5x16		 3,5x30
1	1	1	2	2	2	2	2

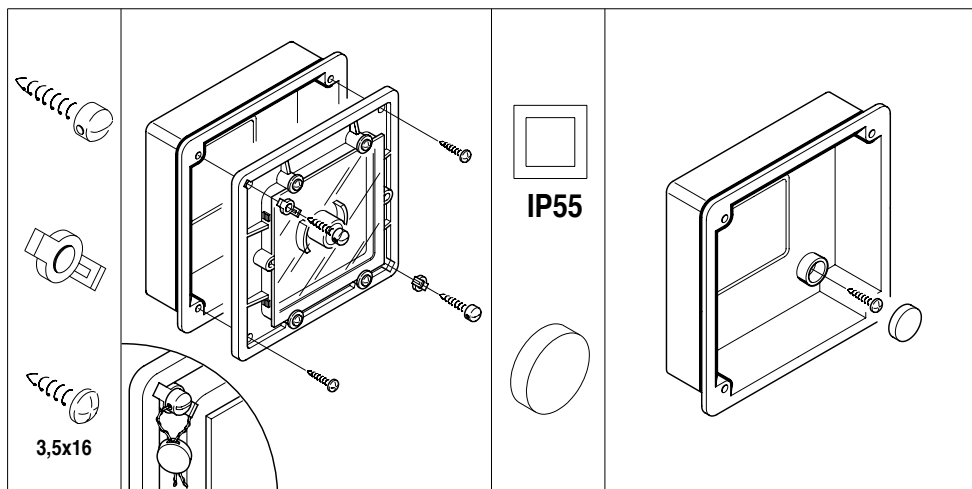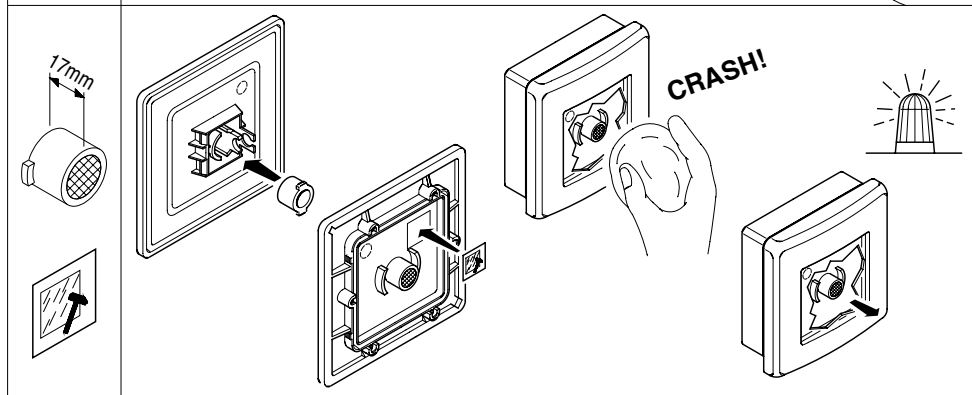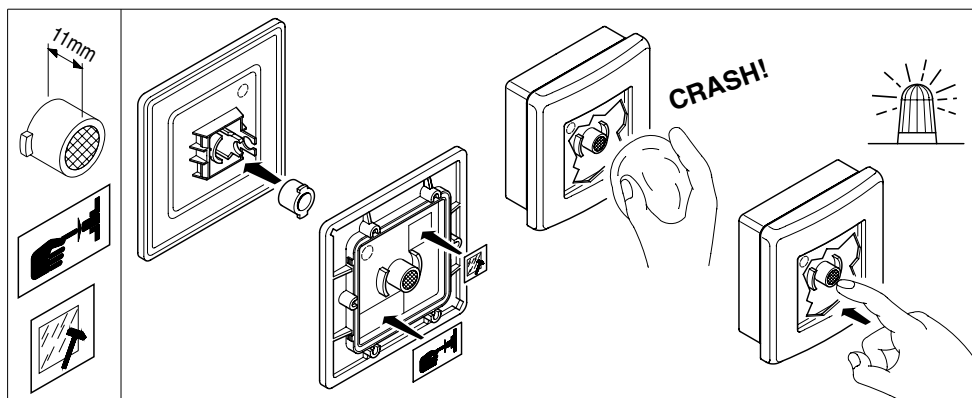

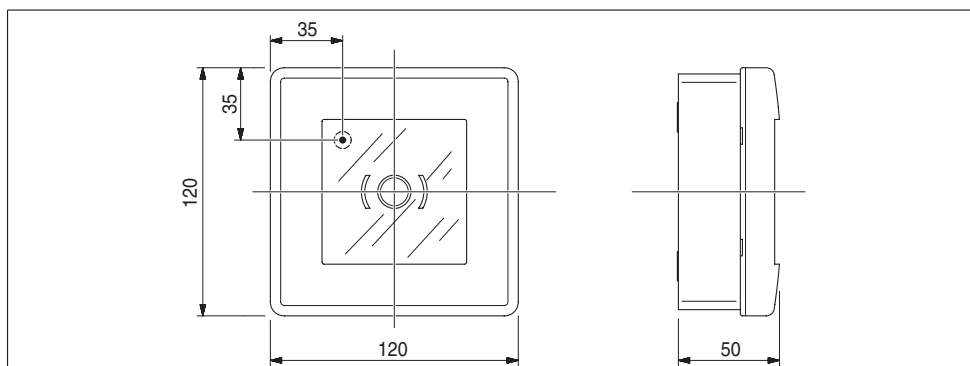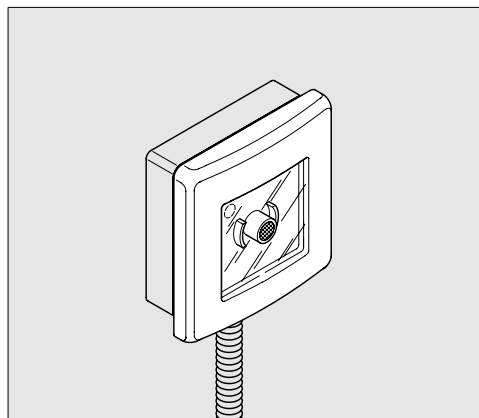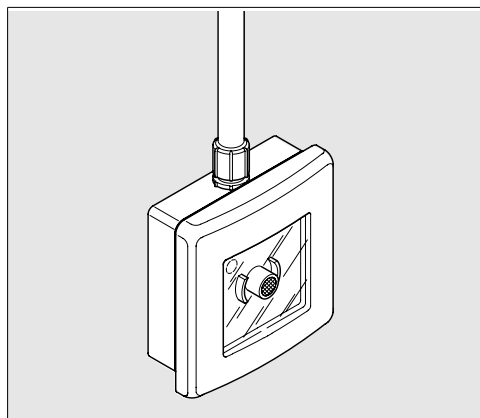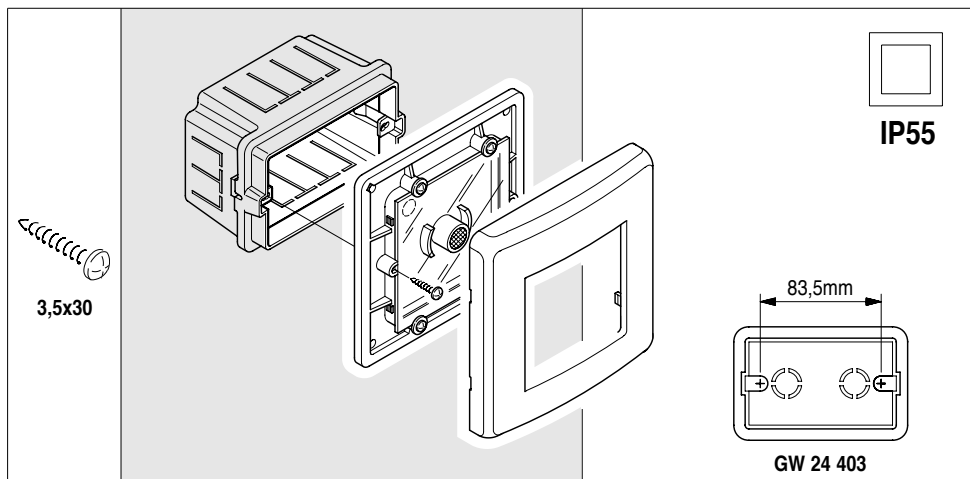

Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
 According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
 lunedì + venerdì - monday + friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com